分析測定結果
デジタル出力サービス

ラク♪
ラク♪

データ入力代行します！ もっとラクに！

こんなお悩みやご要望、ありませんか？

- ☑ データの手入力が面倒！！
- ☑ 打ち間違えが心配…
- ☑ 作成にかかる時間を短縮したい

分析測定結果を活用してデータ入力を代行します!

- ✔ 手入力による転記は不要！**入力ミスが0に！**
- ✔ 分析項目や検体数が多くても入力作業は不要！
新たな作業時間の確保に！

イズミテックの計量証明書発行システムでは、分析測定結果や試料の情報などの計量証明書に記載されているデータは、全てデータベース化されているため、必要なデータを様々な帳票・書式に合わせて出力することが可能です。

お問合せ・お申込み

TEL:0532-46-8521　**email:eigyo01@izumitec.co.jp**

— 環境測定分析ラボ —
株式会社イズミテック
izumi
〒441-8156 愛知県豊橋市高師町北新切267-5

計量証明事業/愛知県知事登録　第686号、第291号、第379号、第536号
水道検査機関登録/第119号、建築物飲料水水質検査業/愛知県57水第7号
作業環境測定機関/第23-18号、建築物空気環境測定業/愛知県6空気第6号
簡易専用水道管理検査機関/第134号、水道GLP認定、ISO 14001・9001認証
土壌汚染対策法指定調査機関/2015-4-1017

https://izumitec.co.jp

Case1

官公庁に提出する書類に分析測定結果を手入力し作成している

▶ 指定の書式にデータを転送し、様々な書類を自動作成

例：ダイオキシン類測定結果報告書

様式第6（第8条関係）

ダイオキシン類測定結果報告書

●●●●●●●●　殿

愛知県●●市●●町1丁目1番地
株式会社　●●●●

住所

報告者　氏名
（法人にあっては名称及びその代表者の氏名）

ダイオキシン類による汚染の状況について測定したので、ダイオキシン類対策特別措置法第28条第3項の規定により、次のとおり報告します。

表1　排出ガス

採取年月日及び時刻(開始時刻～終了時刻)	排出ガス量 (㎥-dry/日)	排出ガス中の酸素濃度(%)	測定箇所	特定施設の名称及び使用状況	分析年月日	測定結果 (ng-TEQ/㎥)	試料採取者	分析者	備考
2023年●月●日 09:40～14:22	3840 × 24 = 92160	20.4	別紙	●●●●●●●● 0:00～24:00	2023年●月●日	0.0000015	㈱イズミテック	●● ●●	●●●●● (㈱イズミテック-受付No)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

例：公害防止協定測定結果報告書

年　月　日

●●市長　様

住所　●●市●●町
会社名　株式会社　●●●●
代表者名

工場・事業場名	
所在地	
担当者所属・氏名	
電話番号	

公害の防止に関する協定に基づく測定結果について(報告)

このことについて「●」月分の測定結果について次のとおり報告します。

記

大気関係

施設名	測定項目		測定日時	測定結果
●●●● (△△△△)	ばいじん濃度(4%酸素補正値)	g/㎥	2023年●月●日 11:14～12:24	<0.002
	硫黄酸化物排出量	㎥/h	2023年●月●日 11:14～12:24	<0.0009
	窒素酸化物濃度(4%酸素補正値)	ppm	2023年●月●日 11:14～12:24	22

Case2

分析測定結果をエクセルに手入力し、表やグラフで分析結果を管理している

▶ 指定のエクセルにデータを転送し、表やグラフを自動作成

例：測定結果一覧&グラフ

●化学的酸素要求量

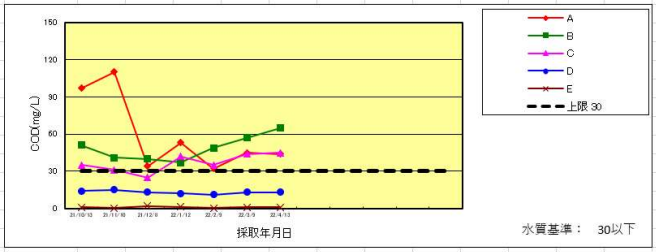

	21/10/13	21/11/10	21/12/8	22/1/12	22/2/9	22/3/9	22/4/13			最大値	最小値	平均値
A	87	110	34	53	32	45	44			110	32	59
B	51	41	40	37	49	57	65			65	37	49
C	35	31	25	42	35	44	45			45	25	37
D	14	15	13	12	11	13	13			15	11	13
E	0.8	0.4	1.9	1.2	0.8	0.8	0.9			1.9	0.3	0.8

例：濃度分布図

測定結果一覧表

株式会社 ●●●● ●●工場

No.	測定時間		オイルミスト
1	9:23	●	0.32
2	9:22	●	0.30
3	9:21	●	0.40
4	9:17	●	0.43
5	9:16	●	0.44
6	9:15	●	0.46
7	9:12	●	0.42
8	9:11	●	0.45
9	9:10	●	0.47
10	9:05	●	0.58
11	9:04	●	0.79
12	9:04	●	0.88
13	9:27	●	0.36
14	9:28	●	0.38
15	9:29	●	0.40
16	9:32	●	0.49
17	9:33	●	0.53
18	9:34	●	0.55
19	9:37	●	0.54
20	9:38	●	0.45
21	9:39	●	0.58
22	9:43	●	0.65
23	9:44	●	0.74
24	9:45	●	0.62

分布図(平面)

株式会社 ●●●● ●●工場

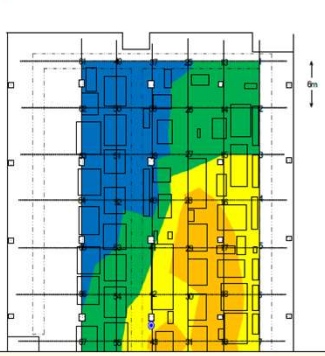

Case3

自社システムで数値を管理しているため、分析測定結果をシステムに手入力している

▶ 弊社データベースからシステム取込用のファイルを作成

弊社データベース

	A	B	C	D	F	G	H
1	受付No	●●●●					
2	発行日	2023/●/●					
3	工場名	株式会社 ●●●● ▲▲工場					
4	施設名	●●●●●●					
5	測定日時	2023年●月●日 09:15～16:00					
6	稼働状況	● ㎥/h					
26							
27							
28							
29							
30							
50	NBR	項目コード	項目名	換算酸素濃度	単位	測定結果(平均)	測定結果(最大)
51		10 11101	ばいじん濃度	-	g/㎥	0.026	0.27
52	-	11102	ばいじん濃度(酸素補正値)	-	-	-	-
53		30 11103	硫黄酸化物濃度	-	ppm	<2	<2
54		40 11104	硫黄酸化物排出量	-	㎥/h	<0.005	<0.005
55		60 11813	測定時のK値	-	-	<0.02	<0.02
56		70 11105	窒素酸化物濃度	-	ppm	34	53
57		90 11106	窒素酸化物濃度(12%酸素補正値)	12	ppm	29	56
58	-	11107	塩化水素濃度	-	-	-	-
59	-	11108	塩化水素濃度(酸素補正値)	-	-	-	-
60	-	11195	ガス状水銀濃度	-	-	-	-
61	-	11197	ガス状水銀濃度(酸素補正値)	-	-	-	-
62	-	11196	粒子状水銀濃度	-	-	-	-
63	-	11198	粒子状水銀濃度(酸素補正値)	-	-	-	-
64	-	11199	全水銀濃度	-	-	-	-
65	-	11200	全水銀濃度(酸素補正値)	-	-	-	-
66							